

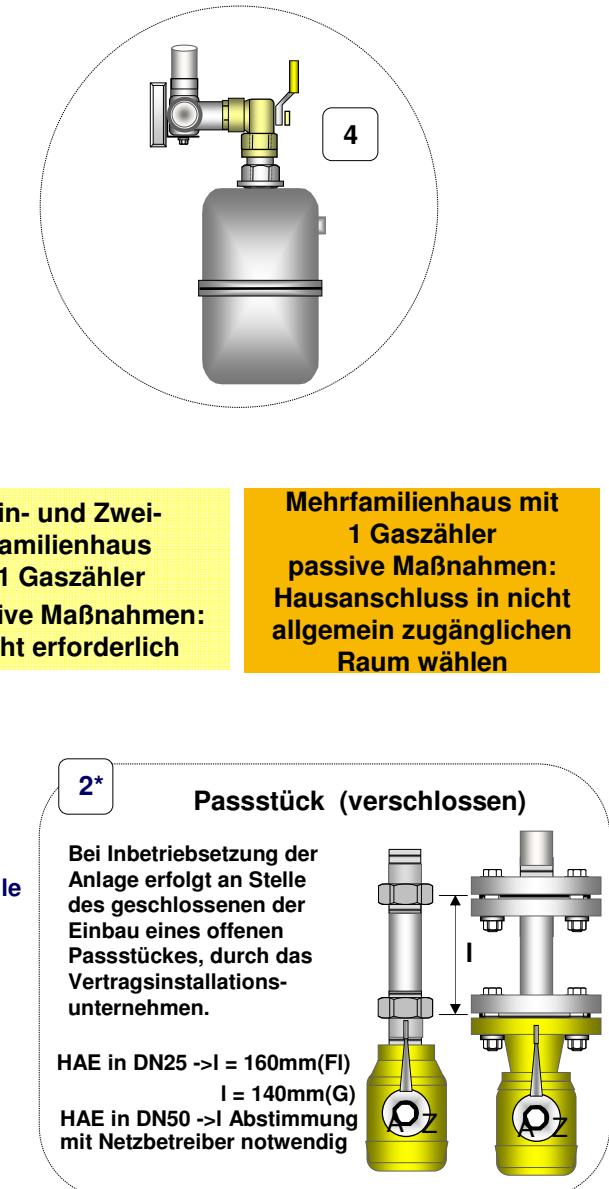




- 0 Hauseinführung
- 1 Hauptabsperreinrichtung (HAE)
- 2 Passstück (2\* beachten !)
- GS Gasströmungswächter \* Typ M/K (Auswahl und Anordnung nach TRGI)
- 4 Gaszähler -Absperreinrichtung
- 5 Gaszähler
- 5a bei der Installation von metallenem Rohr oder **Kunststoffrohrsystemen\*** ist Zähleranschlussplatte oder eine gleichwertige Zählerbefestigung unbedingt erforderlich !  
\* immer GS Typ K in Kombination mit TAE

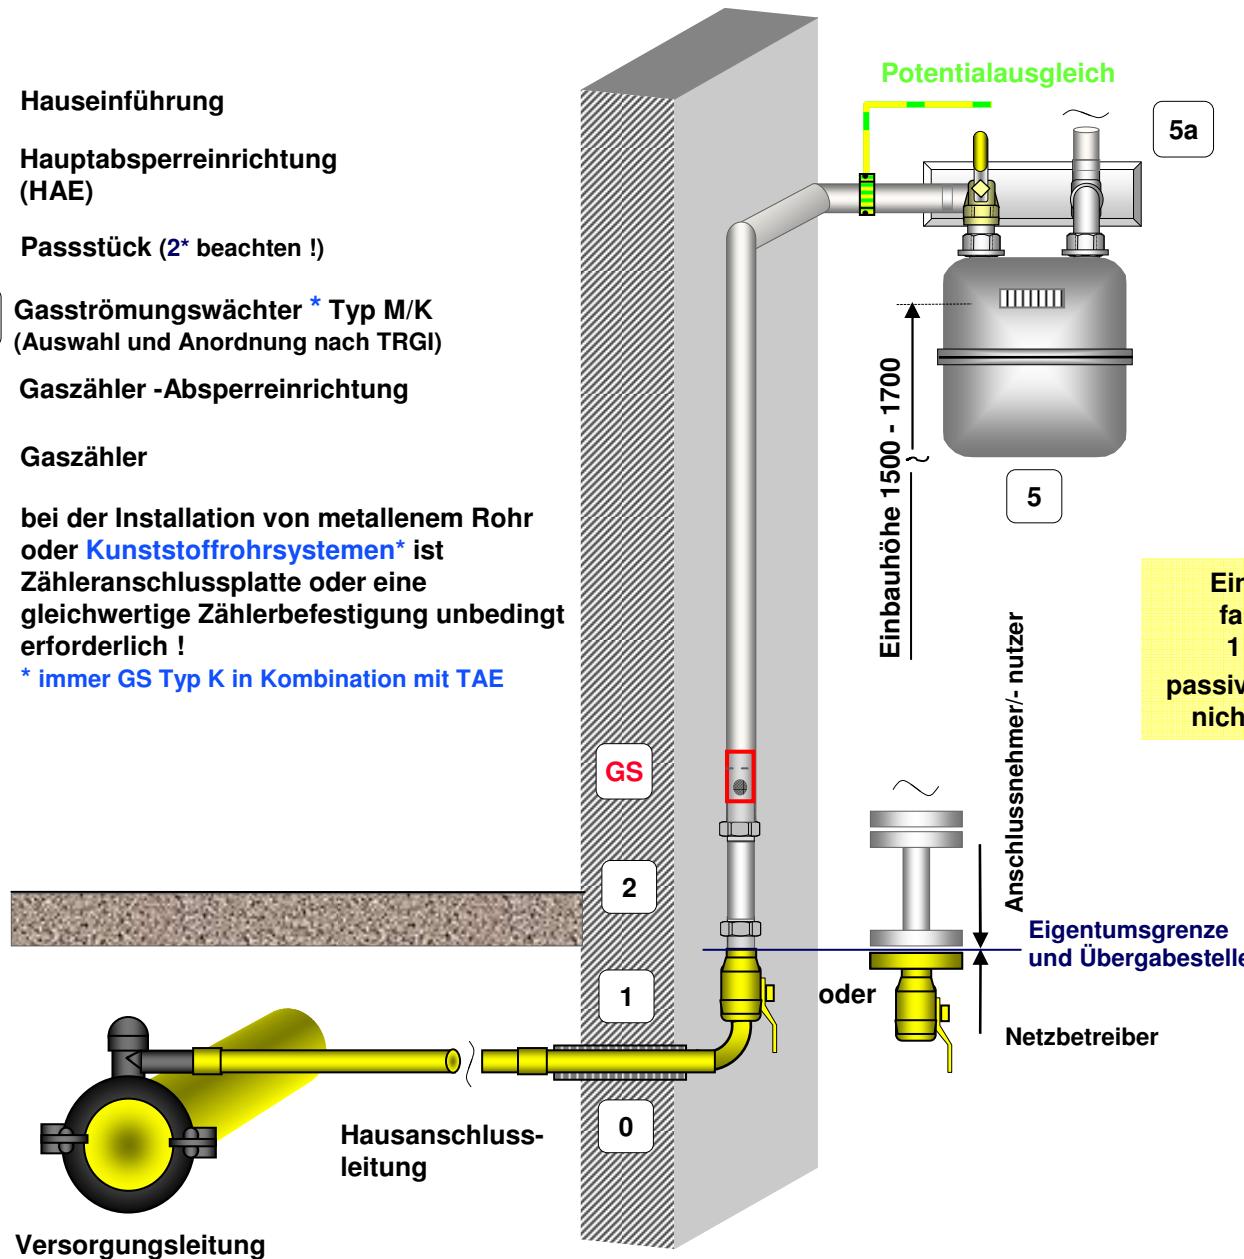

- 0** Hauseinführung
  - 1** Hauptabsperreinrichtung (HAE)
  - 2** Passstück (2\* beachten !)
  - GS** Gasströmungswächter \* Typ M/K (Auswahl und Anordnung nach TRGI)
  - 4** Gaszähler -Absperreinrichtung
  - 5** Gaszähler
  - 5a** bei der Installation von metallenem Rohr oder Kunststoffrohrensystemen\* ist Zähleranschlussplatte oder eine gleichwertige Zählerbefestigung unbedingt erforderlich !  
\* immer mit GS Typ K in Kombination mit TAE

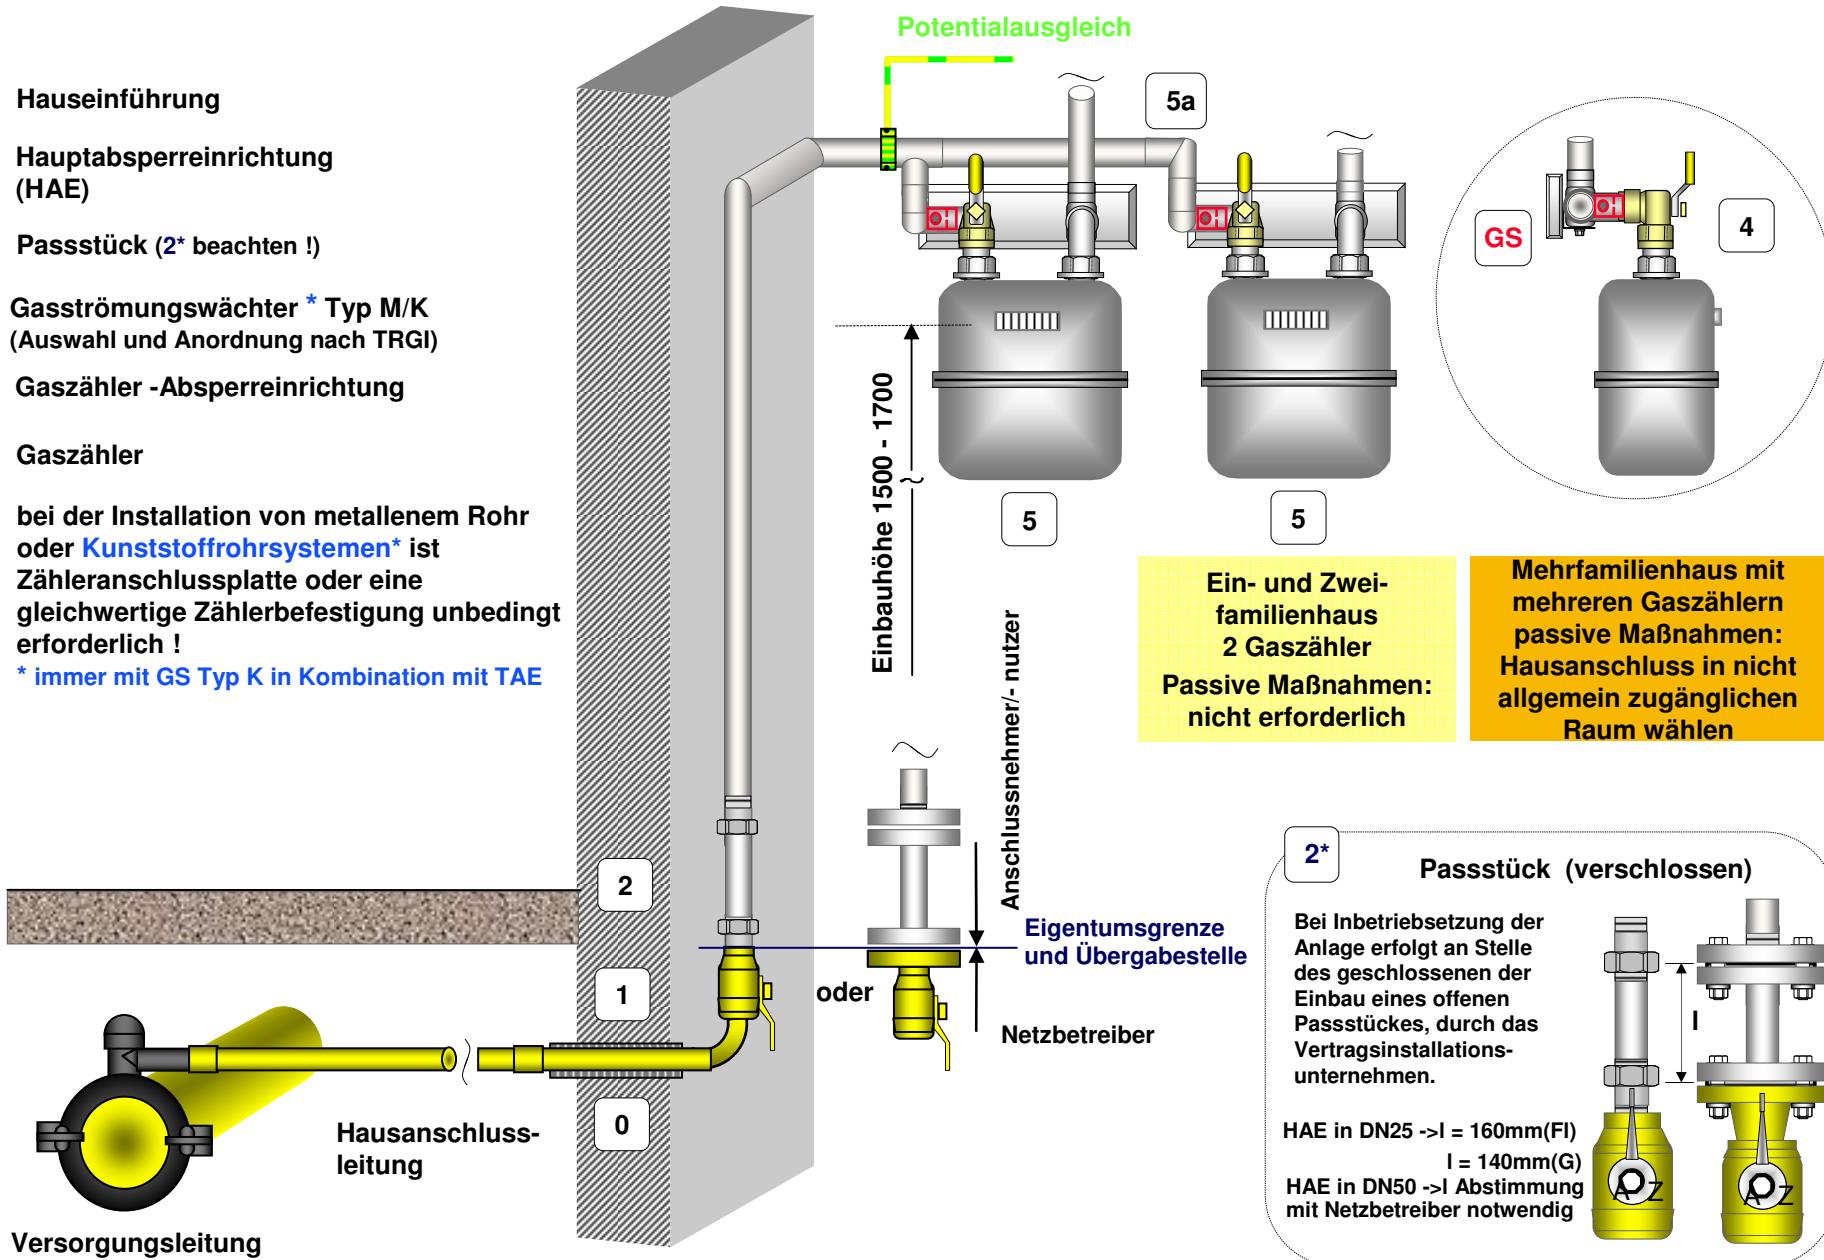

- 0 Hauseinführung
- 1 Hauptabsperreinrichtung (HAE)
- 2 Gas-Druckregler (GDR) (2\* beachten !)
- GS Gasströmungswächter \* Typ M/K (Auswahl und Anordnung nach TRGI)
- 4 Gaszähler -Absperreinrichtung
- 5 Gaszähler
- 5a bei der Installation von metallenem Rohr oder **Kunststoffrohrsystemen\*** ist Zähleranschlussplatte oder eine gleichwertige Zählerbefestigung unbedingt erforderlich !  
\* immer mit GS Typ K in Kombination mit TAE

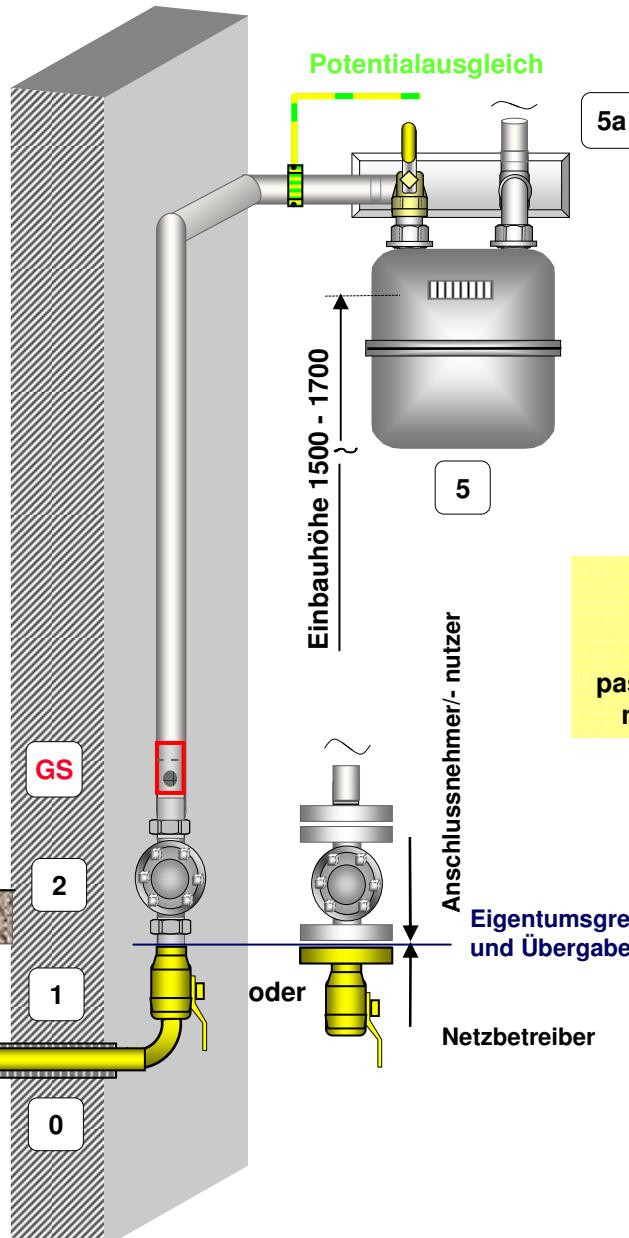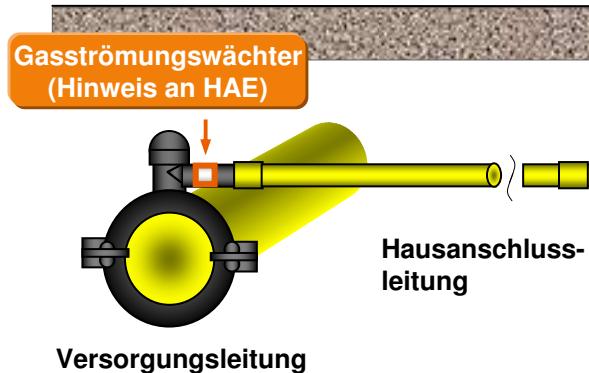

Ein- und Zwei-familienhaus  
1 Gaszähler  
passive Maßnahmen:  
nicht erforderlich


Mehrfamilienhaus mit  
1 Gaszähler  
passive Maßnahmen:  
Hausanschluss in nicht  
allgemein zugänglichen  
Raum wählen

2\*




Passstück (verschlossen)

Bei Inbetriebsetzung der  
Anlage erfolgt an  
Stelle des Passstückes  
der Einbau des GDR, durch  
den Netzbetreiber oder  
dessen Beauftragten.

HAE in DN25 ->l = 160mm(Fl)  
I = 140mm(G)  
HAE in DN50 -> Abstimmung  
mit Netzbetreiber notwendig

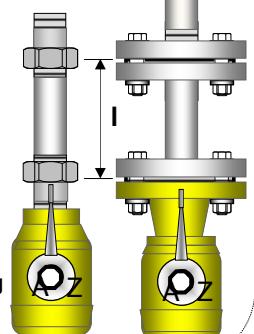


- 0** Hauseinführung
- 1** Hauptabsperreinrichtung (HAE)
- 2** Gas-Druckregler (GDR) (2\* beachten !)
- GS** Gasströmungswächter \* Typ M/K (Auswahl und Anordnung nach TRGI)
- 4** Gaszähler -Absperreinrichtung
- 5** Gaszähler
- 5a** bei der Installation von metallenem Rohr oder Kunststoffrohrsystemen\* ist Zähleranschlussplatte oder eine gleichwertige Zählerbefestigung unbedingt erforderlich !  
 \* immer mit GS Typ K in Kombination mit TAE

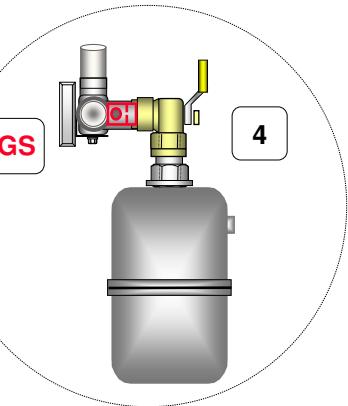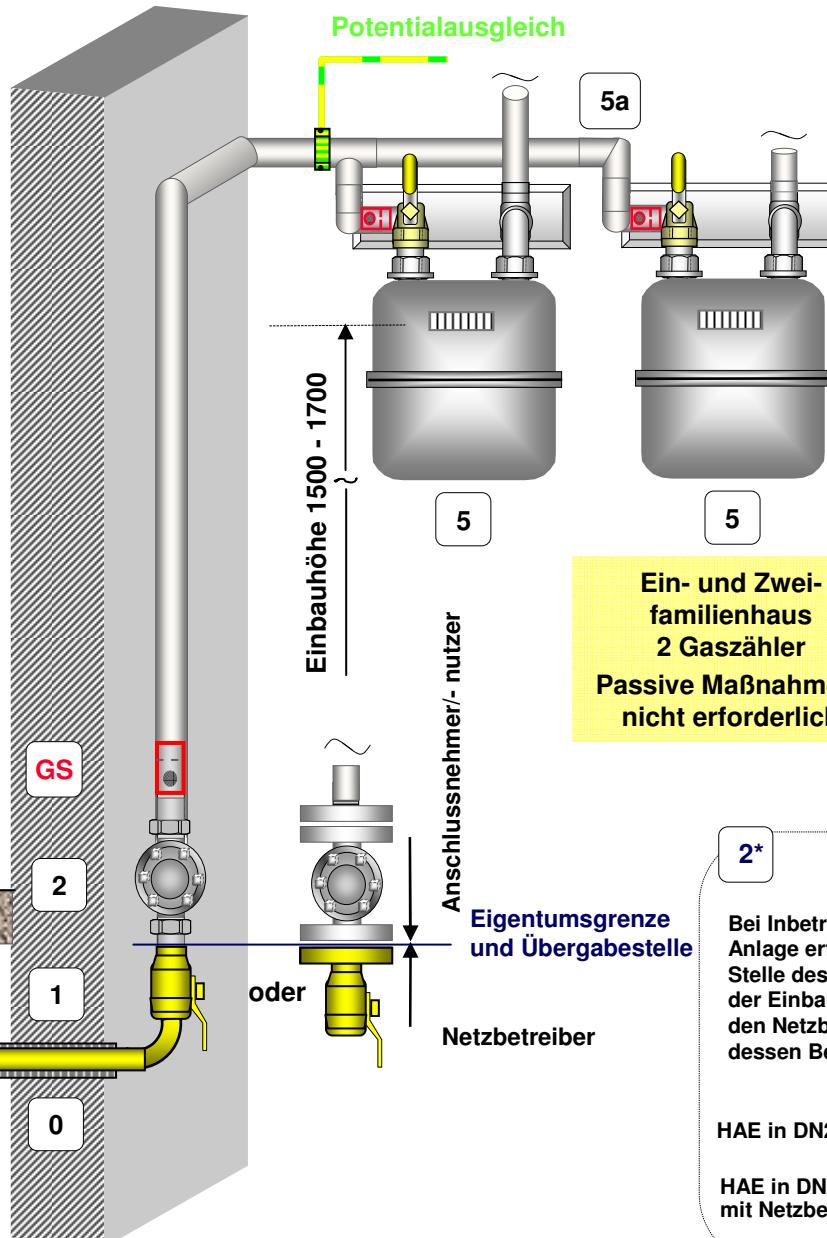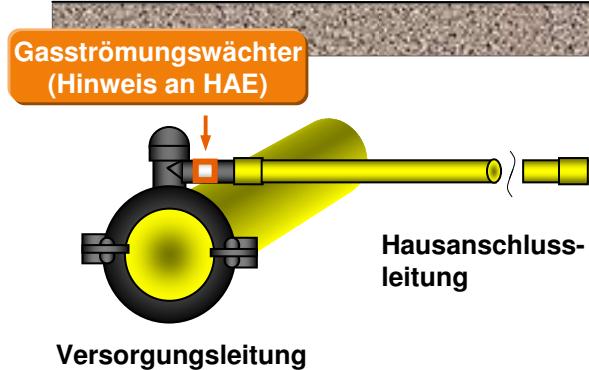

Ein- und Zweifamilienhaus  
 2 Gaszähler  
 Passive Maßnahmen:  
 nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit  
 mehreren Gaszählern  
 passive Maßnahmen:  
 Hausanschluss in nicht  
 allgemein zugänglichen  
 Raum wählen

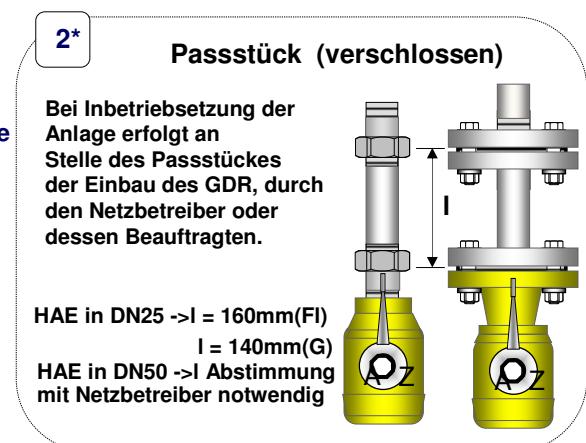



0 Hausanschlusskasten

1 Hauptabsperreinrichtung (HAE)

2 Gas-Druckregler (GDR)

GS Gasströmungswächter\* Typ M/K  
 (Auswahl und Anordnung nach TRGI)

4 Wanddurchführung

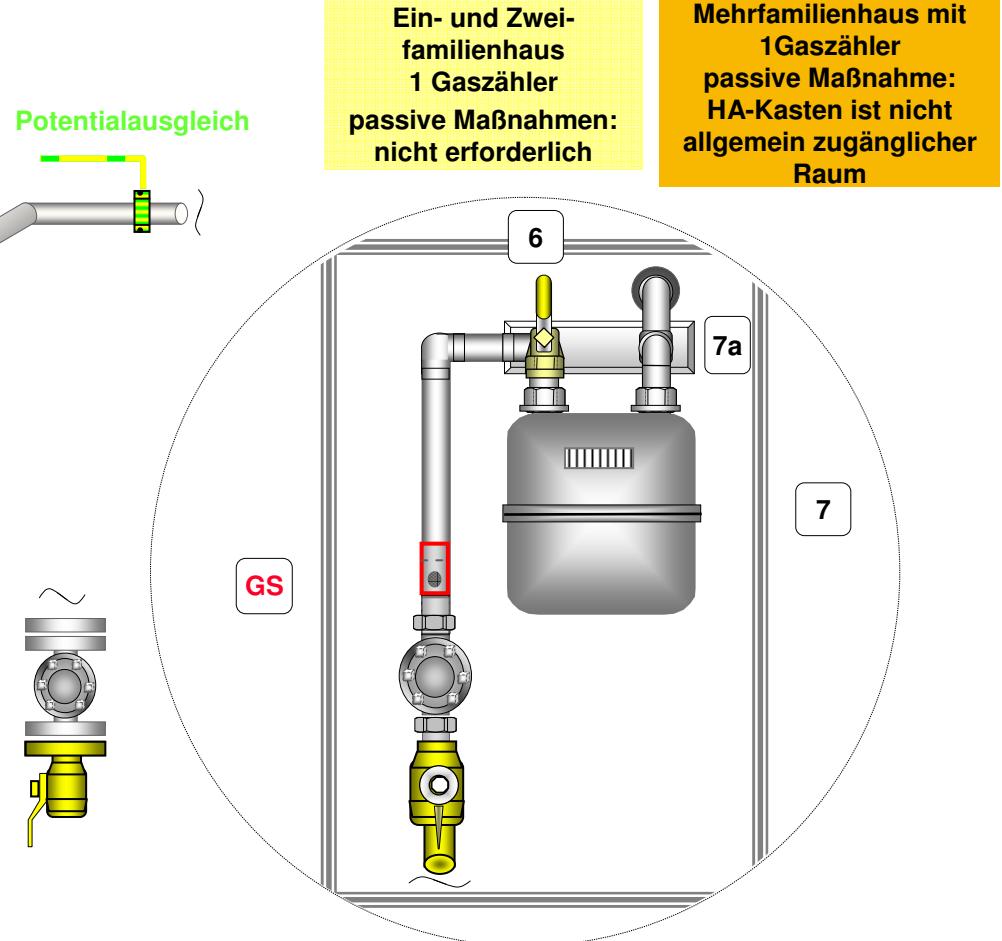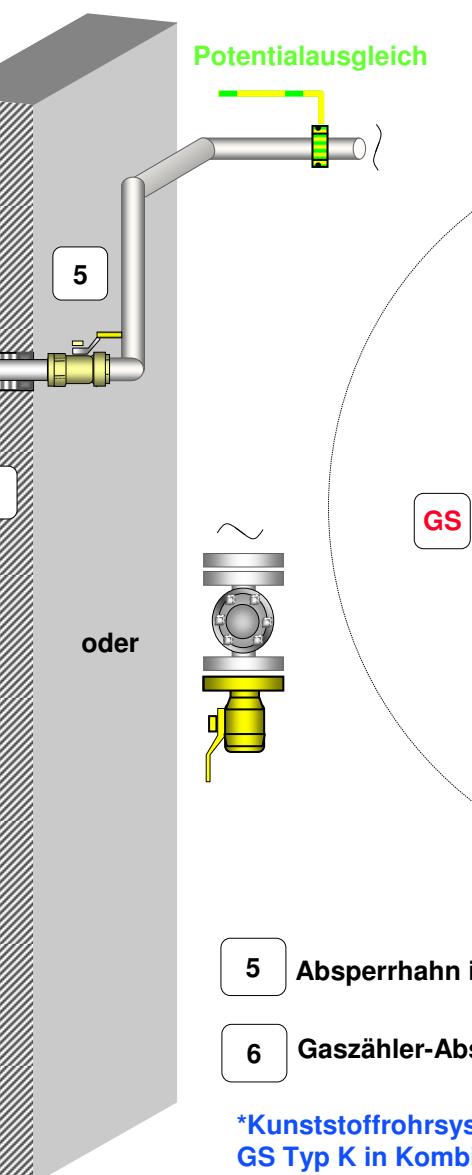

5 Absperrhahn im Gebäude

6 Gaszähler-Absperreinrichtung

7a

Zähleranschlussplatte



7

Gaszähler

\*Kunststoffrohrsysteme immer mit GS Typ K in Kombination mit TAE

Versorgungsleitung

- 0** Hausanschlusskasten
- 1** Hauptabsperreinrichtung
- 2** Gas-Druckregler (GDR)
- GS** Gasströmungswächter\* Typ M/K  
(Auswahl und Anordnung nach TRGI)
- 4** Gaszähler-Absperreinrichtung

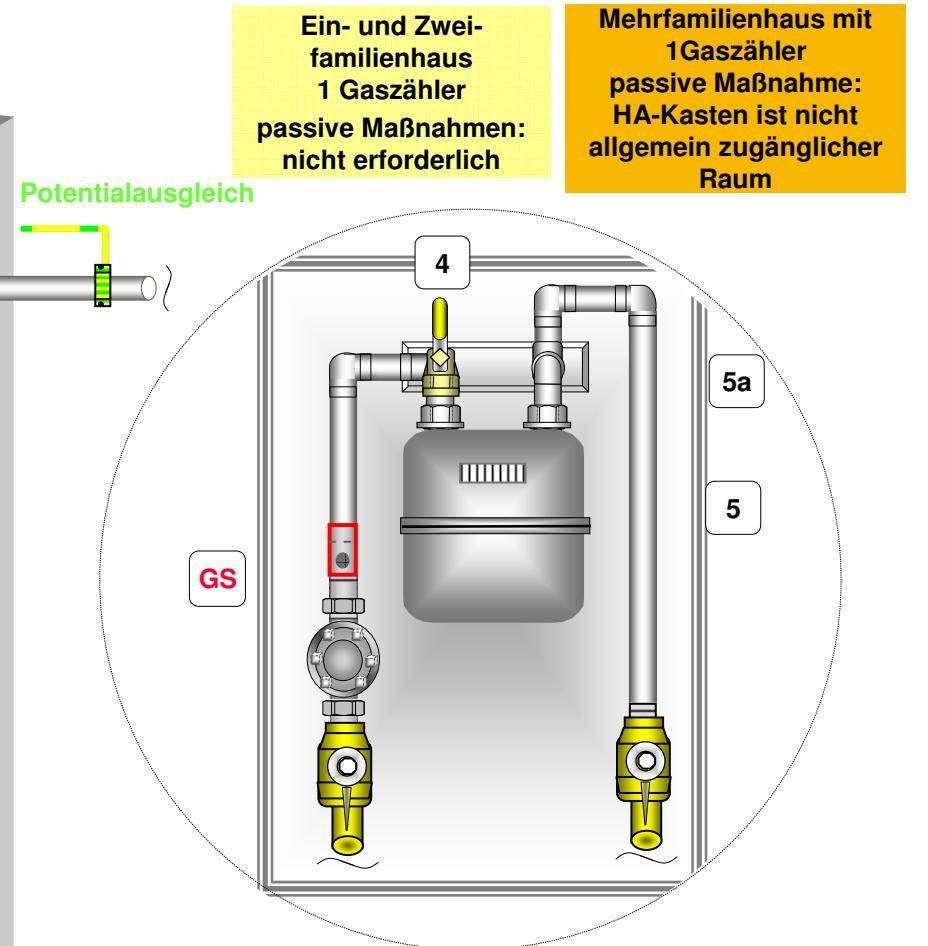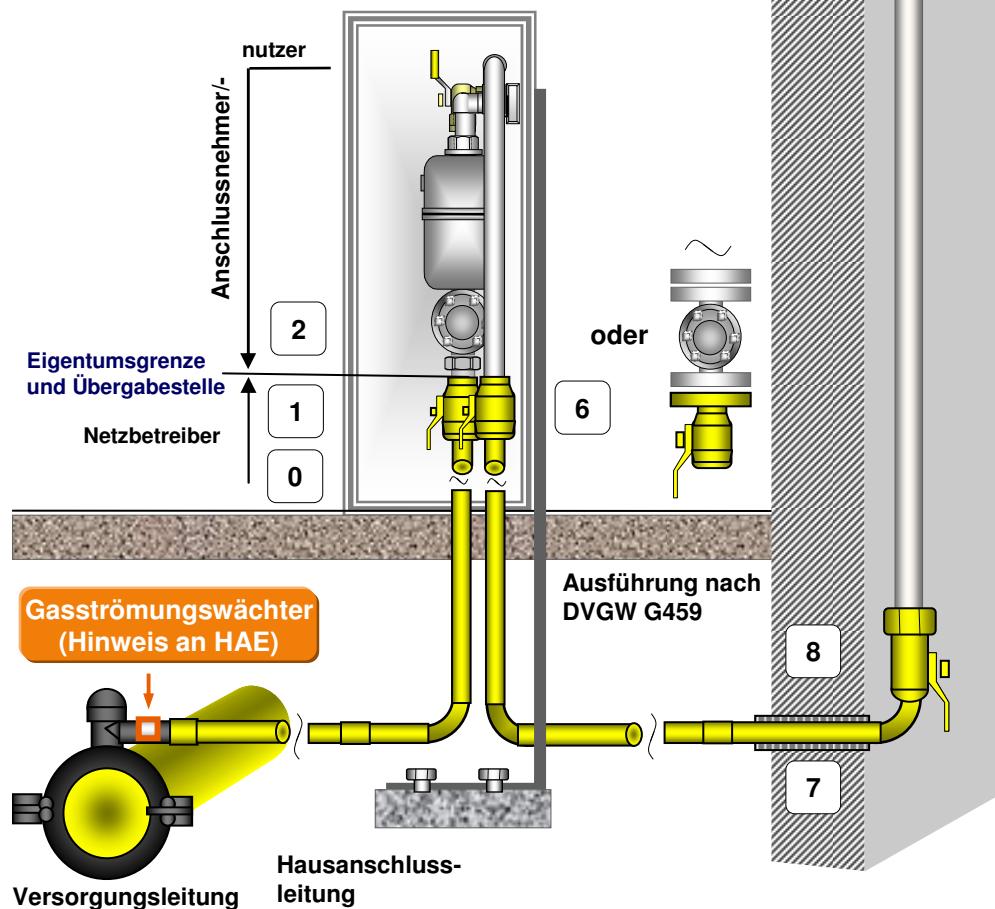

\*Kunststoffrohrsysteme immer mit GS Typ K in Kombination mit TAE